

We reserve all rights in this document and its subject matter.
No reproduction or distribution of this document is permitted without the written consent of FMS.
© FMS

Dieses Dokument ist unser geistiges Eigentum. Es darf ohne unsere ausdrückliche Genehmigung weder kopiert, vervielfältigt oder weiterverarbeitet werden. Die Weitergabe oder die Nutzung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung von FMS.
Copyright reserved © FMS

Montagefreiraum
mounting clearance
75.5 [2.97]

25 [0.98]

35.5 [1.4]


207.5 [8.17]

Ø 135 [5.31]

Ø 175 [6.89]

Ø 9 [0.35] (4x, 90°)

roter Punkt
red point

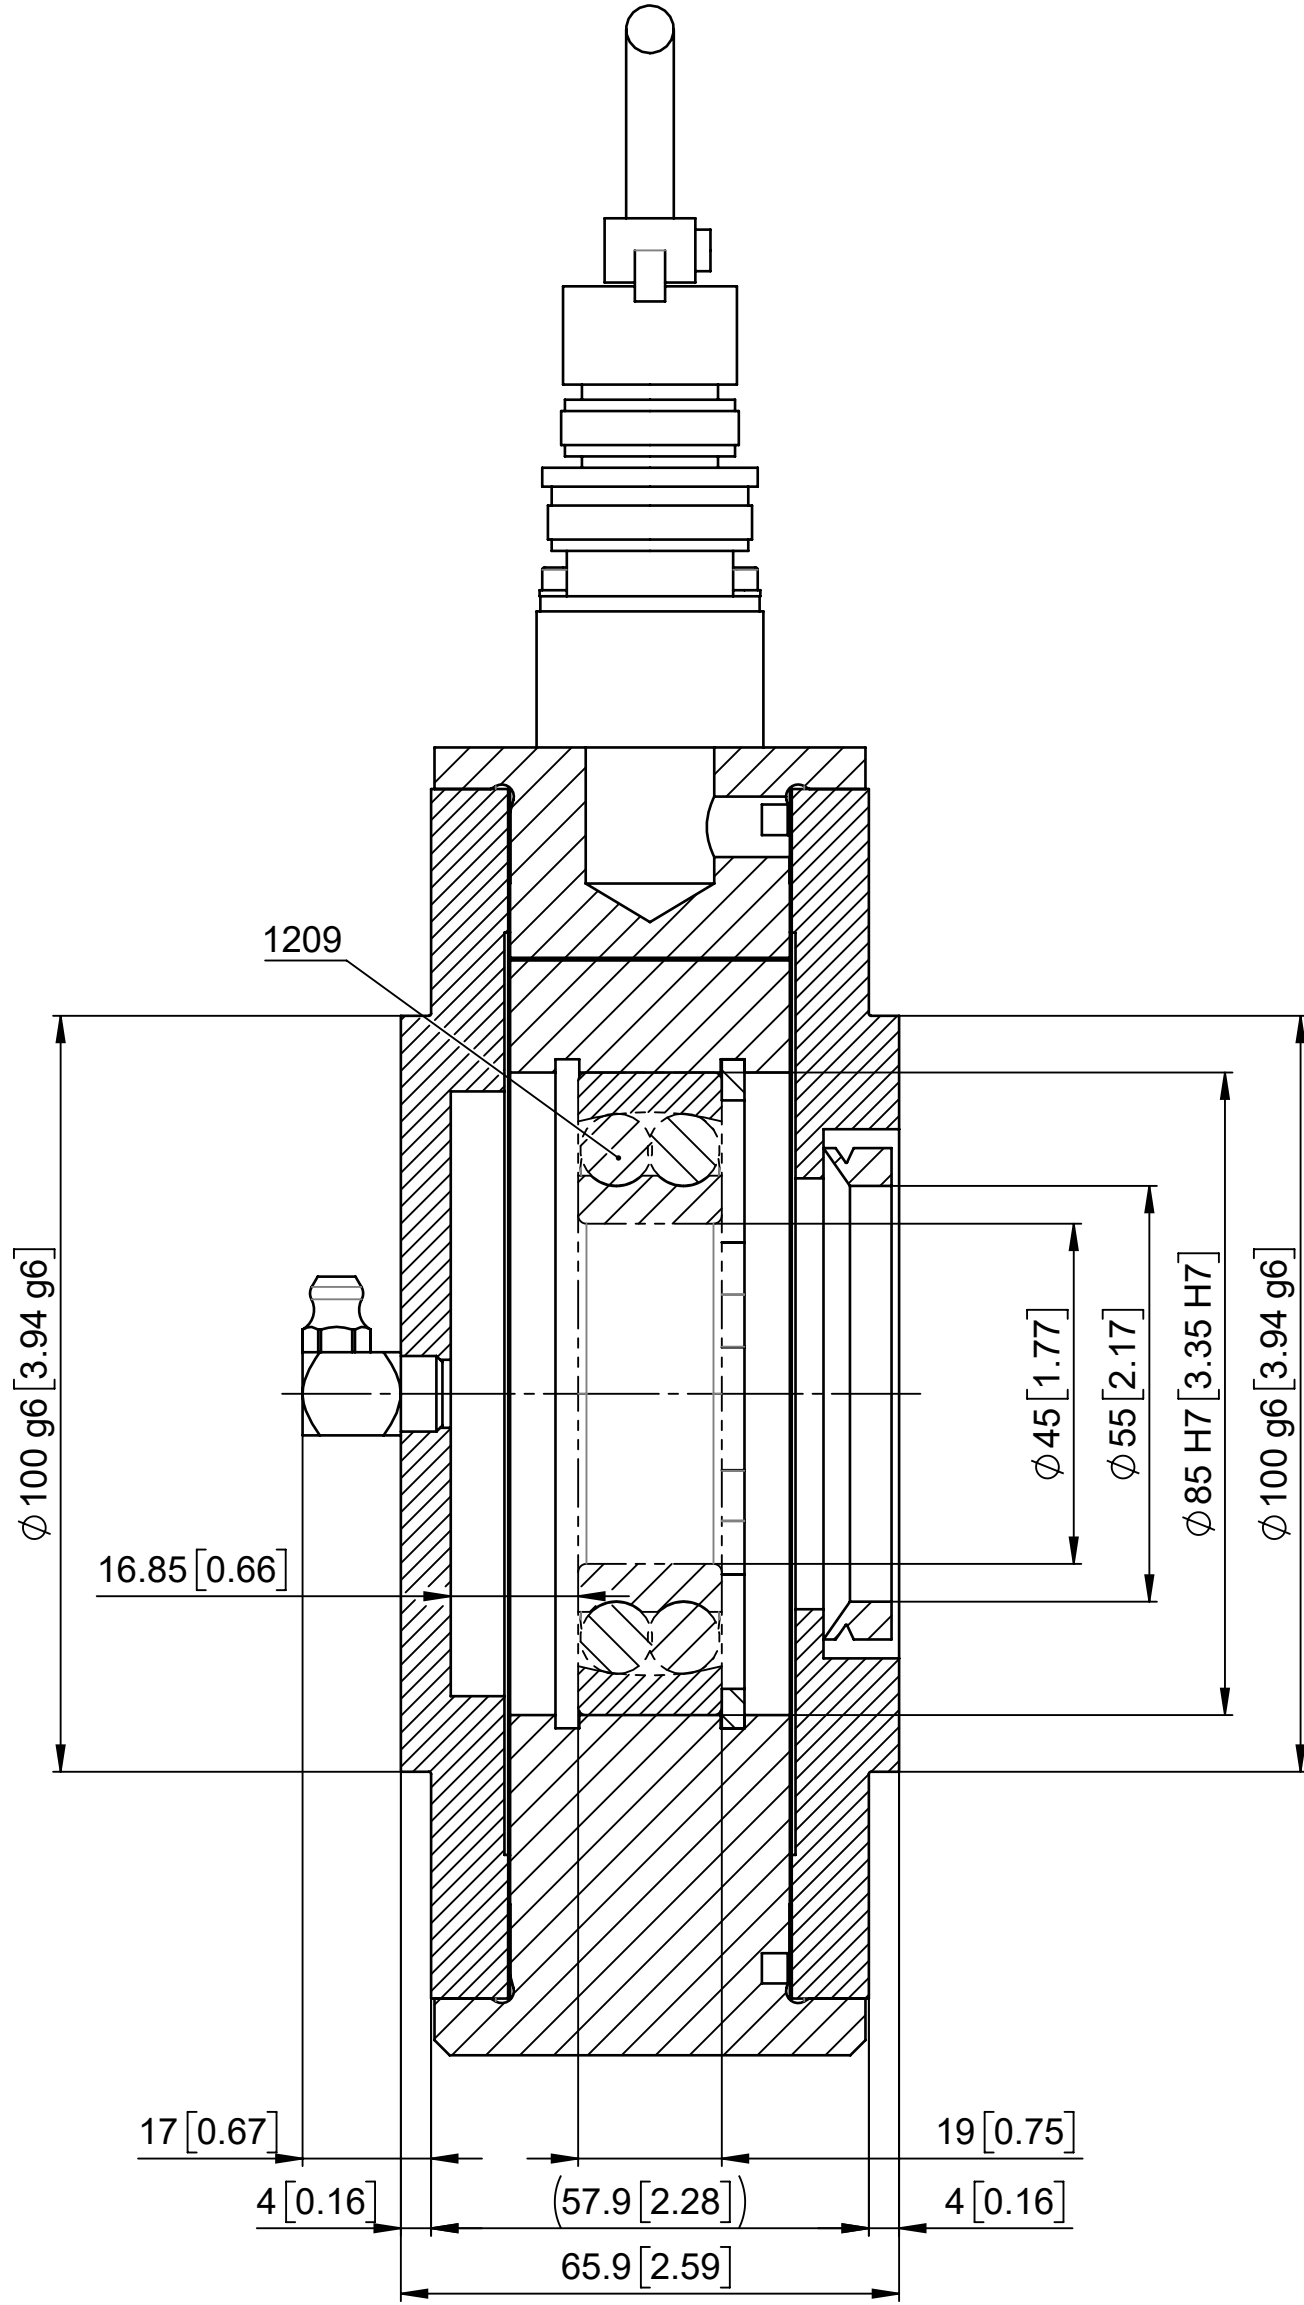

Allgemeintoleranzen für Längenmasse DIN ISO 2768-1									
Abmasse in mm für Nennmassbereiche									
Genauigkeitsgrad	0.5	> 3	> 6	> 30	> 120	> 400	> 1000		
m (mittel)	± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2		



LMGZ309.45.H19
Kraftmesslager

Änderungen	-		Erstausgabe	Erstellt	12.09.2019	Stefan Müller	Massstab 1:1
				Geprüft			
				Freigegeben	08.10.2019	Stefan Müller	
				Auftrags-Nr.			
Ohne sep. Stückliste		☐	Projekt	Status	Freigegeben		Blatt / Anz. 1 / 1
Sep. Stückliste gleicher Nr.		☐		Ursprung	-	Format A2	
Sep. Stückliste anderer Nr.		☐	Artikel-Nr. -	Ersatz für	-		
Benennung				Zeichnungs-Nr.		Revision	
LMGZ309.____.45.H19				31101900		-	
Kraftmesslager							

CAD-System: SOLIDWORKS